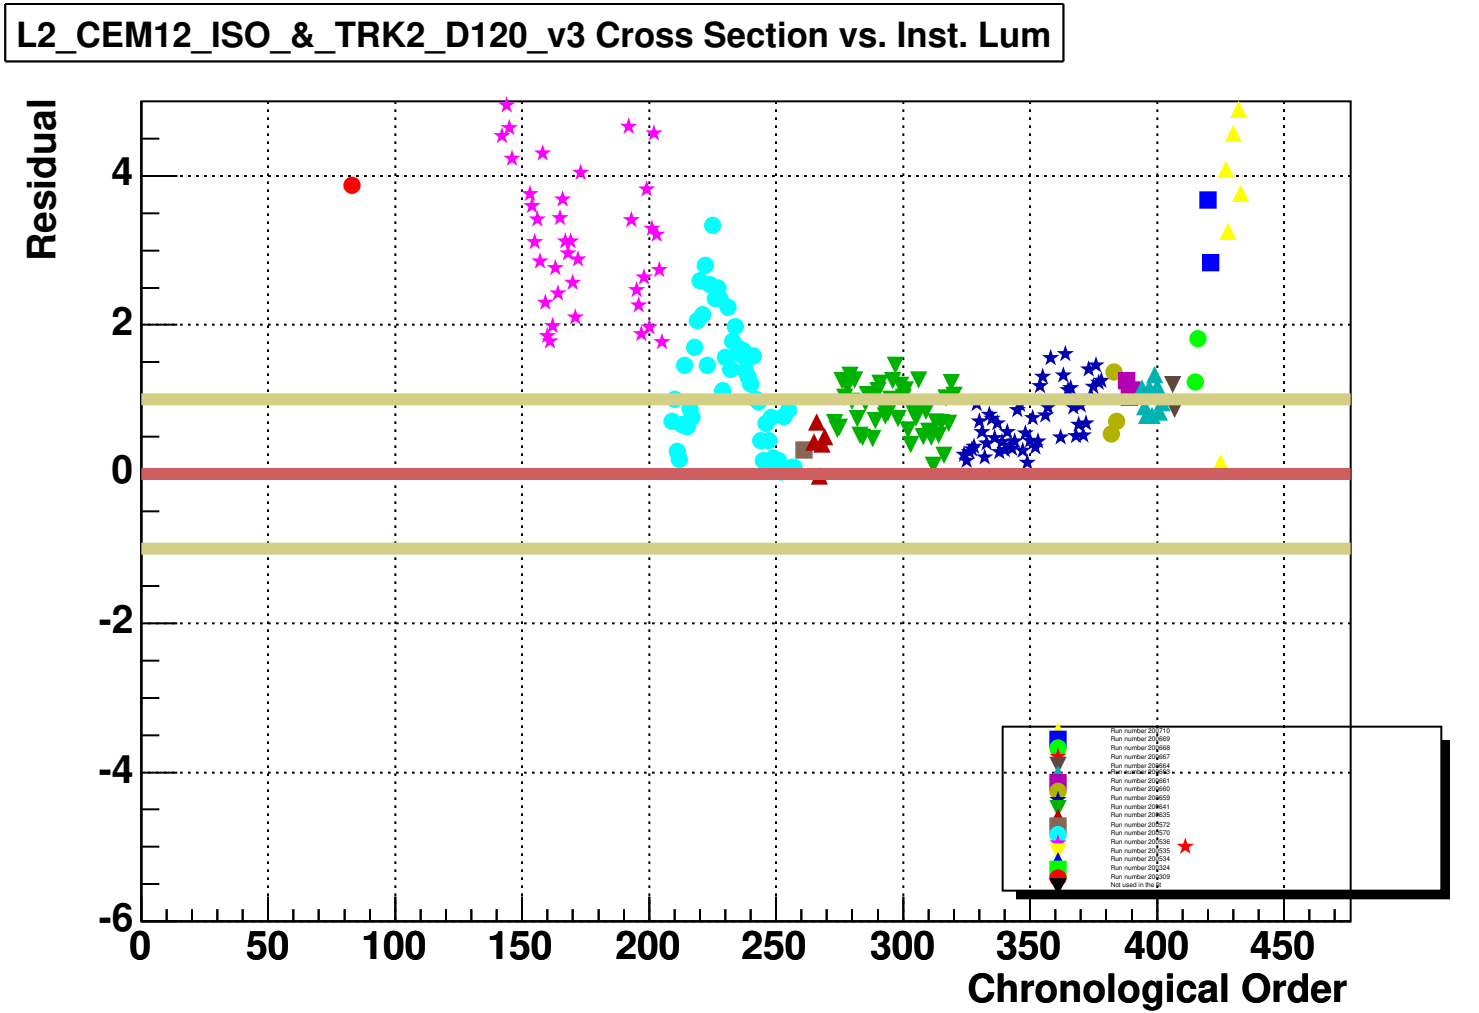
L2_CEM12_ISO_&_TRK2_D120_v3 Cross Section vs. Inst. Lum
Residual
4
2
0
-2
-4
-6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Chronological Order
Run number 207710
Run number 207669
Run number 207668
Run number 207667
Run number 207664
Run number 207663
Run number 207661
Run number 207660
Run number 207659
Run number 207641
Run number 207635
Run number 205572
Run number 205570
Run number 205536
Run number 205535
Run number 205534
Run number 205204
Run number 202309
Not used in the fit